

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Nádvorní č.p. 1164/13**

PSČ, místo: **460 06 Liberec VI - Rochlice**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **2240,99 m<sup>2</sup>**

Objemový faktor tvaru AV: **0,37 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>**

Celková energeticky vztažná plocha: **2035,75 m<sup>2</sup>**




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

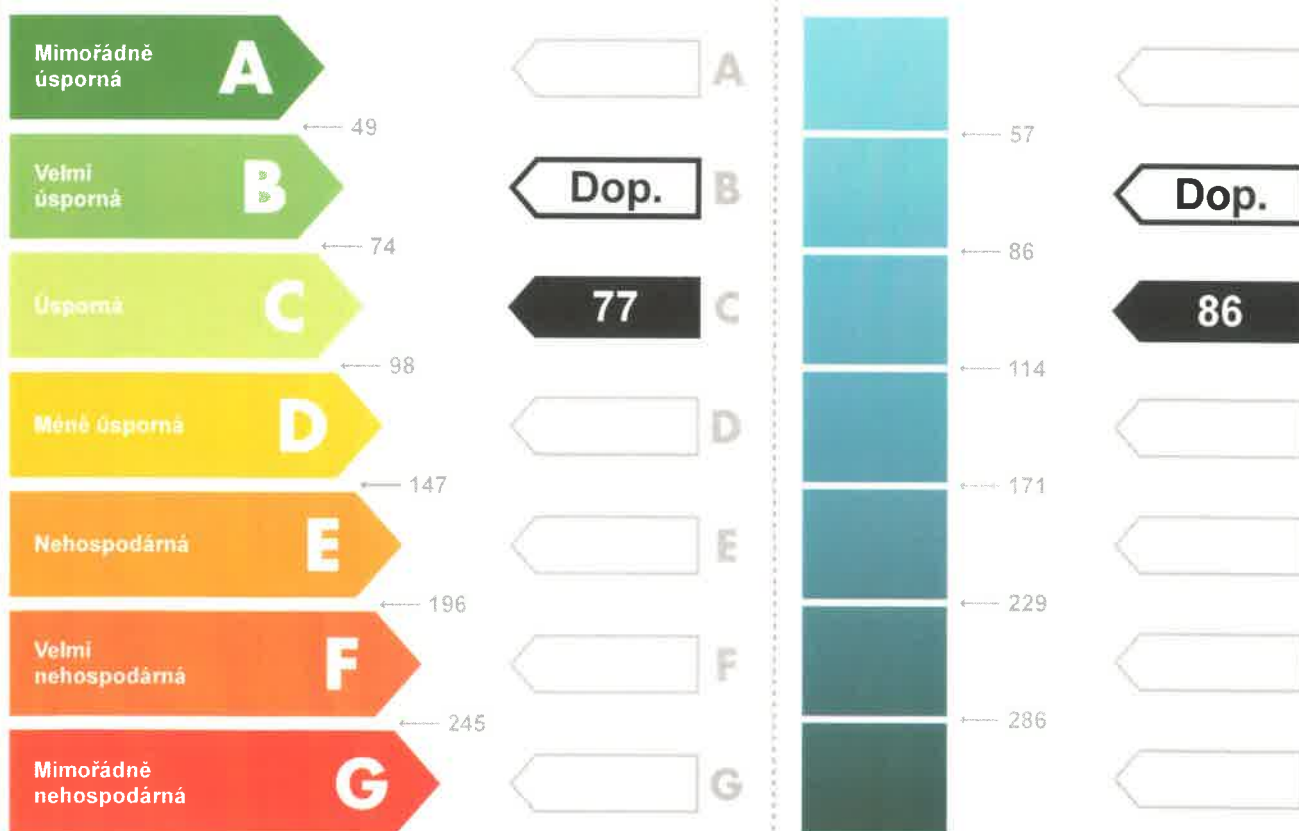

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

**157,4**

**174,9**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


| Opatření pro            | Stanovena                           |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Vnější stěny:           | <input type="checkbox"/>            |
| Okna a dveře:           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Střechu:                | <input type="checkbox"/>            |
| Podlahu:                | <input type="checkbox"/>            |
| Vytápění:               | <input type="checkbox"/>            |
| Chlazení / klimatizaci: | <input type="checkbox"/>            |
| Větrání:                | <input type="checkbox"/>            |
| Přípravu teplé vody:    | <input type="checkbox"/>            |
| Osvětlení:              | <input type="checkbox"/>            |
| Jiné:                   | <input type="checkbox"/>            |

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGO NOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

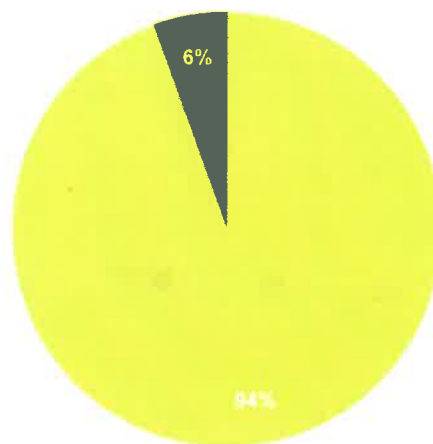

■ CZT do 50% OZE - 148,7

■ Elektrina ze sitě - 8,7

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

|  | Obálka budovy                  | Vytápění                               | Chlazení | Větrání | Úprava vlhkosti | Teplá voda | Osvětlení |
|--|--------------------------------|--|----------|---------|-----------------|------------|-----------|
|  | $U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K) | Dílčí dodané energie                   |          |         |                 |            |           |
|  |                                | Měrné hodnoty kWh(m <sup>2</sup> ·rok) |          |         |                 |            |           |
| Mimořádně úsporná                          |                                |  |          |         |                 |            |           |
| <b>A</b>                                   |                                |  |          |         |                 |            |           |
| <b>B</b>                                   |                                | 45 Dop.                                |          |         |                 |            |           |
| <b>C</b>                                   | Dop.                           |  |          |         |                 | 29         | 3         |
| <b>D</b>                                   | 0,42                           |  |          |         |                 |            |           |
| <b>E</b>                                   |                                |  |          |         |                 |            |           |
| <b>F</b>                                   |                                |  |          |         |                 |            |           |
| <b>G</b>                                   |                                |  |          |         |                 |            |           |
| Mnohostráně neúsporná                      |                                |  |          |         |                 |            |           |
| <b>Hodnoty pro celou budovu</b><br>MWh/rok |                                | 91,6                                   |          |         |                 | 58,8       | 6,9       |

Zpracovatel: Ing. Jiří Plánička

Kontakt: +420 773 993349

planicka@bongroup.cz

Osvědčení č.: 1035

Vyhotoveno dne: 30.05.2016

Podpis:

*Plánička Jiří*